




## **По факту воспламенения газа и газопровода на улице Гражданской города Чебоксары СУ СКР по Чувашии проводится доследственная проверка**

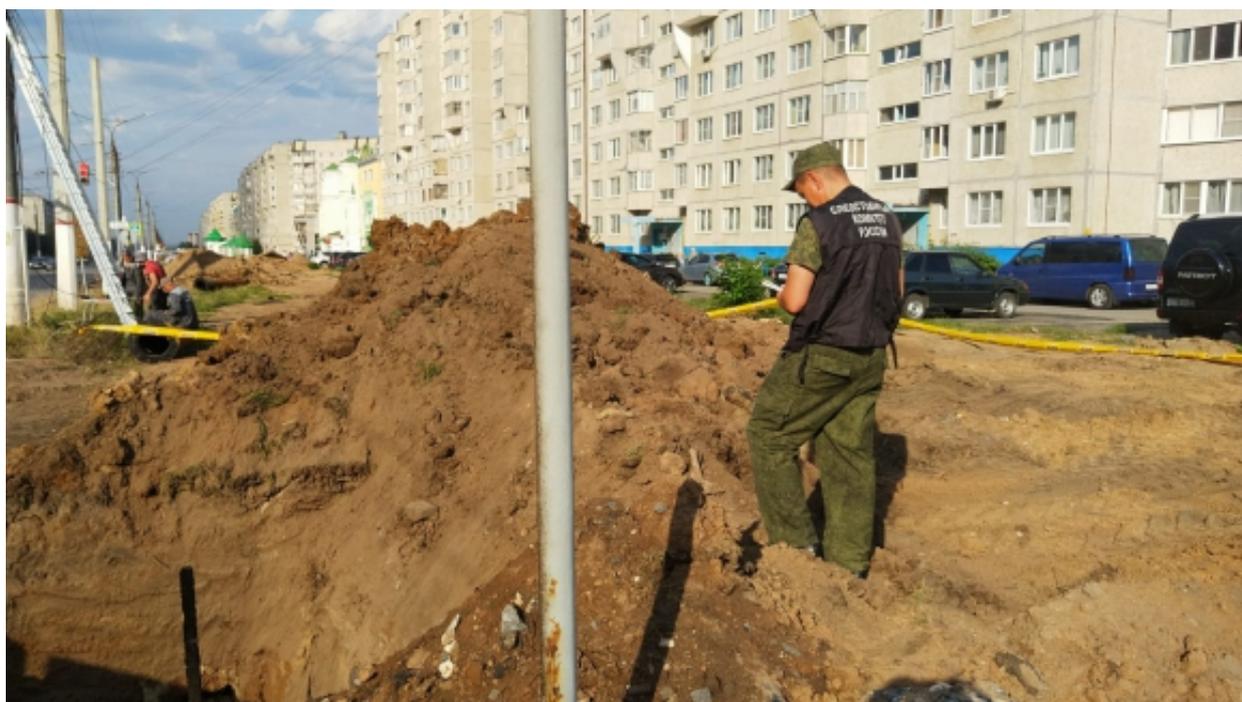

Около 12 часов 50 минут 02 августа 2021 года в Чебоксарах на улице Гражданская, во время проведения земляных работ по ремонту автомобильной дороги, ковшом спецтехники был поврежден пролегающий в указанном месте газопровод, в результате чего произошла утечка газа и его последующее воспламенение. Указанное произошло вследствие нарушения правил безопасности лицами, ответственными за ведение строительных работ. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике организовано проведение доследственной проверки.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии, в настоящее время проводится его тщательный осмотр, опрашиваются очевидцы, проводятся иные необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

В случае установления в ходе проверки причинения крупного ущерба, который согласно



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Чувашской Республике

---

нормы ст. 216 УК РФ составляет более 500 тысяч рублей, следователем будет решаться вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

02 Августа 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1597626>